


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
633261 Новосибирская область, р.п.Ордынское, пер. Школьный, 7,
Тел/факс: 8 (383-59) 23-180, телефон: 8 (383-59) 23-880, E-mail: ordgigiena@bk.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 50 от 20.04.2017

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Вода холодная питьевая; 2. Вода холодная питьевая; 4. Вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановое государственное задание
6. **Наименование объекта:** Муниципальное предприятие инженерно – коммунального сервиса МО Верх-Чикского сельсовета
7. **Адрес объекта:** 633275, НСО, Ордынский р-н, д. Верх-Чик, ул. Молодежная, д. 16
8. **Место (адрес) отбора:** 1. 633275, НСО, Ордынский р-н, д. Верх-Чик, ул. Анцупова, Арт. Скважина; 2. 633275, НСО, Ордынский р-н, д. Верх-Чик, ул. Новая, Арт. Скважина; 4. 633275, НСО, Ордынский р-н, с. Малый Чик, ул. Школьная, Арт. Скважина;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 6550, 6551, 6554 от 19.04.2017г., выданные ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. **Заключение:**
Исследованные пробы питьевой холодной воды (3 пробы) по содержанию мышьяка соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Врач эксперт:

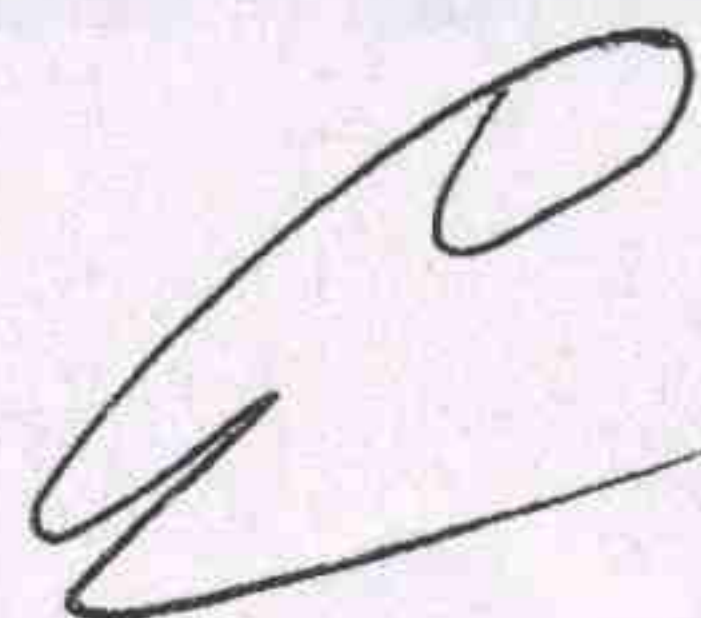


О. Б. Соловьева.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
633261 Новосибирская область, р.п.Ордынское, пер. Школьный, 7,
Тел/факс: 8 (383-59) 23-180, телефон: 8 (383-59) 23-880, E-mail: ordgigiena@bk.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 438/000465 от 20.04.2017

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Вода холодная питьевая; 2. Вода холодная питьевая; 3. Вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановое государственное задание
6. **Наименование объекта:** Муниципальное предприятие инженерно – коммунального сервиса МО Верх-Чикского сельсовета
7. **Адрес объекта:** 633275, НСО, Ордынский р-н, д. Верх-Чик, ул. Молодежная, д. 16
8. **Место (адрес) отбора:** 1. 633275, НСО, Ордынский р-н, д. Верх-Чик, ул. Новая, Скважина; 2. 633275, НСО, Ордынский р-н, д. Верх-Чик, ул. Анцупова, Скважина; 4. 633275, НСО, Ордынский р-н, с. Малый Чик, ул. Школьная, Скважина;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 766,767, 768 от 19.04.2017г., выданные ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. **Заключение:**
Исследованные пробы питьевой холодной воды (3 пробы) по содержанию бора соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Врач эксперт:

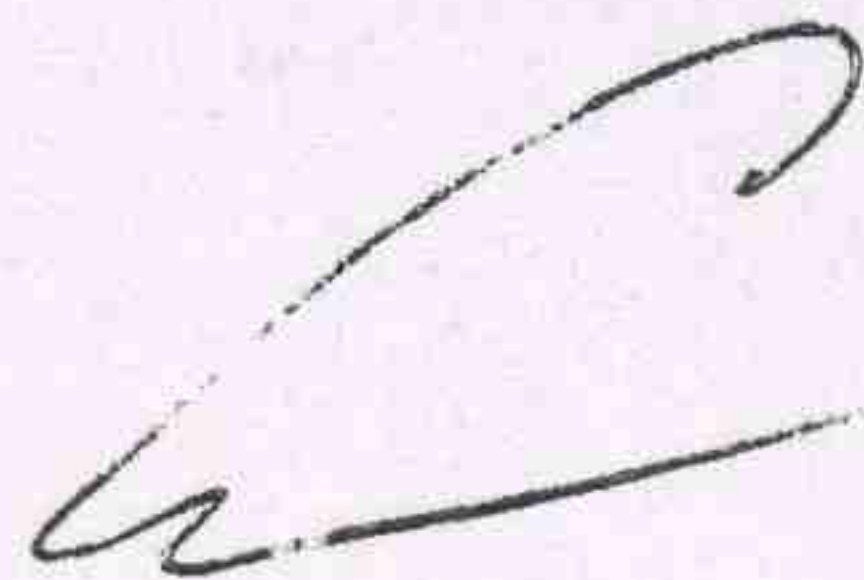

О. Б. Соловьева.